

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR CG / 15 / 151 - D
ADRES INSTALLATIE: Tafelbergstraat 4 / 7
Koksijde
EIGENAAR: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
OPDRACHTGEVER: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
BEHEERDER/UITBATER: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
EAN-code: [REDACTED]

STROOMVERDELER: [REDACTED]
Meter nr.: 5480447
Index: Dag: [REDACTED] KWh; Nacht: [REDACTED] KWh

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 24/04/2015; Aanvulling van verslag nr. P023795397/6EN; Type der lokalen: Appartement n°7
Aard installatie: Bestaande; Verzwarende: Overdracht van eigendom; Tijdelijk: [REDACTED]
Elektrische installatie vóór t.n.a. 1.10.81 - [REDACTED]; Met Zonden BA4 / BA5; AREI art. 86/87 - [REDACTED]
Aansluiting: Spanning 230 V; Bescherming v/d aansluiting: 25 A; Alg. schakelaar: type: DS40A/A300mA
Netaftakkabel (type & sectie): bestaand mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): cab 4 mm²
Type aardelektrode: lus - baren pennen - horizontale geleider - diepteaarding; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 4; Spreidingsweerstand: 14 Ohm; Alg. Isolatie-niveau: >2 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema(s) in bijlage

DS 40A / A 300mA AV 20A / 2p / 2x
DS 40A / A 300mA AV 20A / 2p
AV 16A / 2p

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 271-276 bes
en de technische procedure(s) TPR-E12P - [REDACTED]
In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht: a - b - c - d - e - f - g - h

Legende: a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden v/d respectievelijke stroombanen: ja - neen

3.1. INBREUKEN:

zie keerzijde: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's:

zie keerzijde: [REDACTED]

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT: De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) één draadschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend.

Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór:

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/11/2015
(AREI art.271)(AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of
beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.


De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen moeten zonder vertraging uitgevoerd worden
en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in
dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening


[Handtekening]
ATK-CG

Residentie Escorial
Fafchampstraat 4 / 7
8670 Koksijde

40A
300mA




elektro gantois
bulskampstraat 104
8630 Veurne
0495/232447

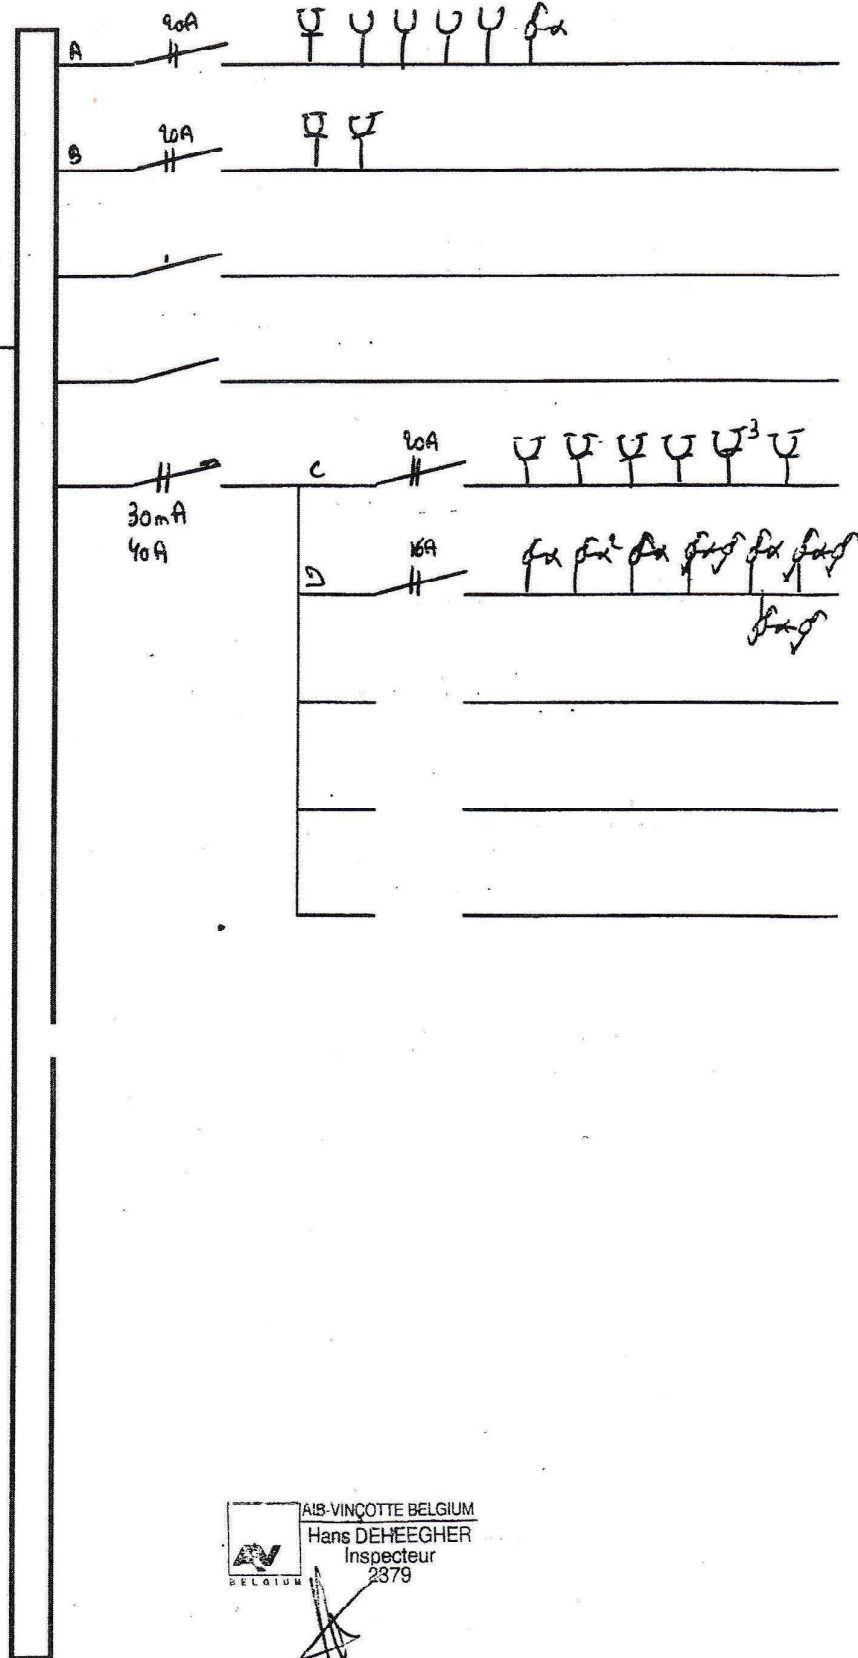

AIS-VINCOTTE BELGIUM
Hans DEHEEGHER
Inspecteur
2379

17 DEC. 2010

Beoordeling

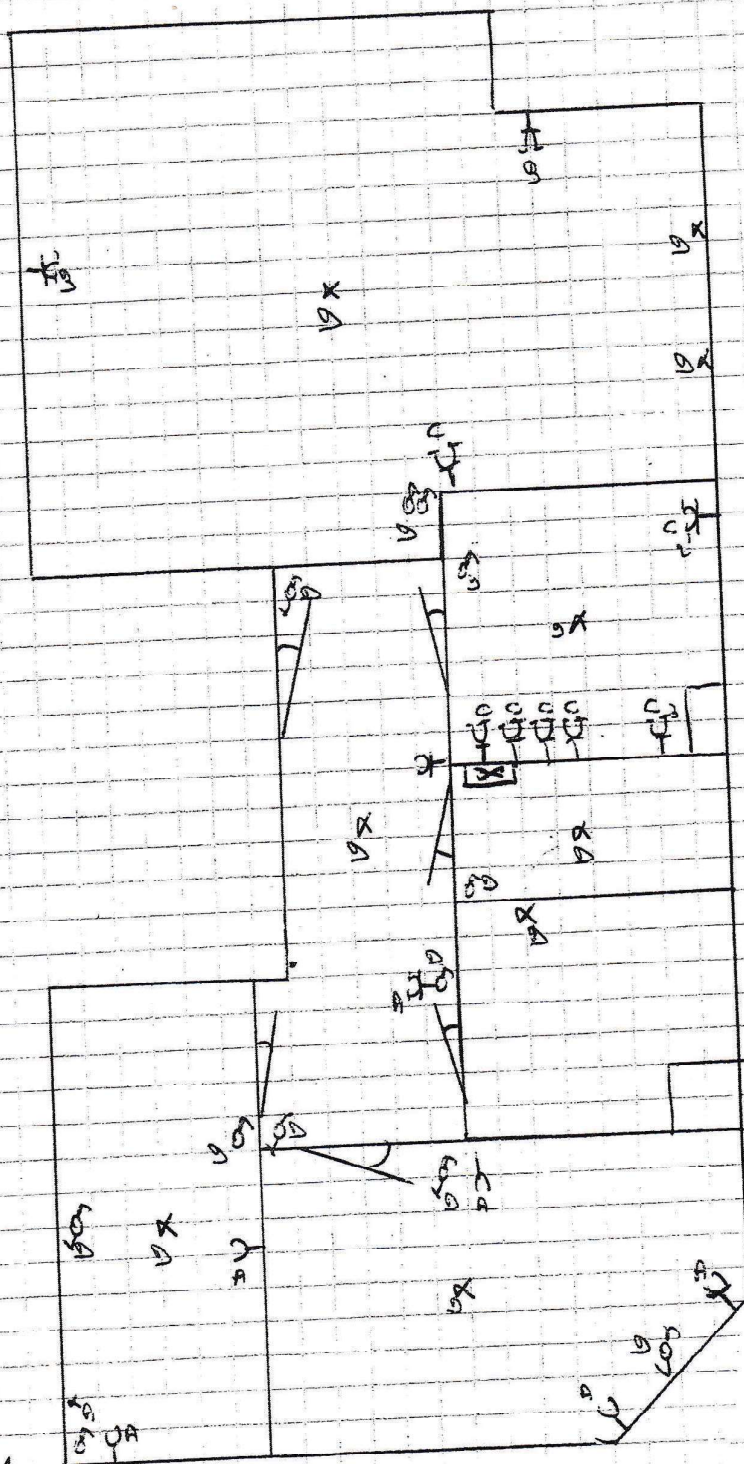

ELEKTRO GANTOIS b.v.b.a.
 Bulskampstraat 104 - 8630 VEURNE
 tel. 058/31 19 51 - 31 50 22
 fax 058/31 59 21



AIS-VINÇOTTE BELGIUM
 Hans DEHEGHER
 Inspecteur
 2379

042 330 4310
 17 DEC. 2010

Residentie Escorial
Fafchampstraat 4 / 7
8670 Koksijde

3^e Etage
Appartement 7

40A
300mA

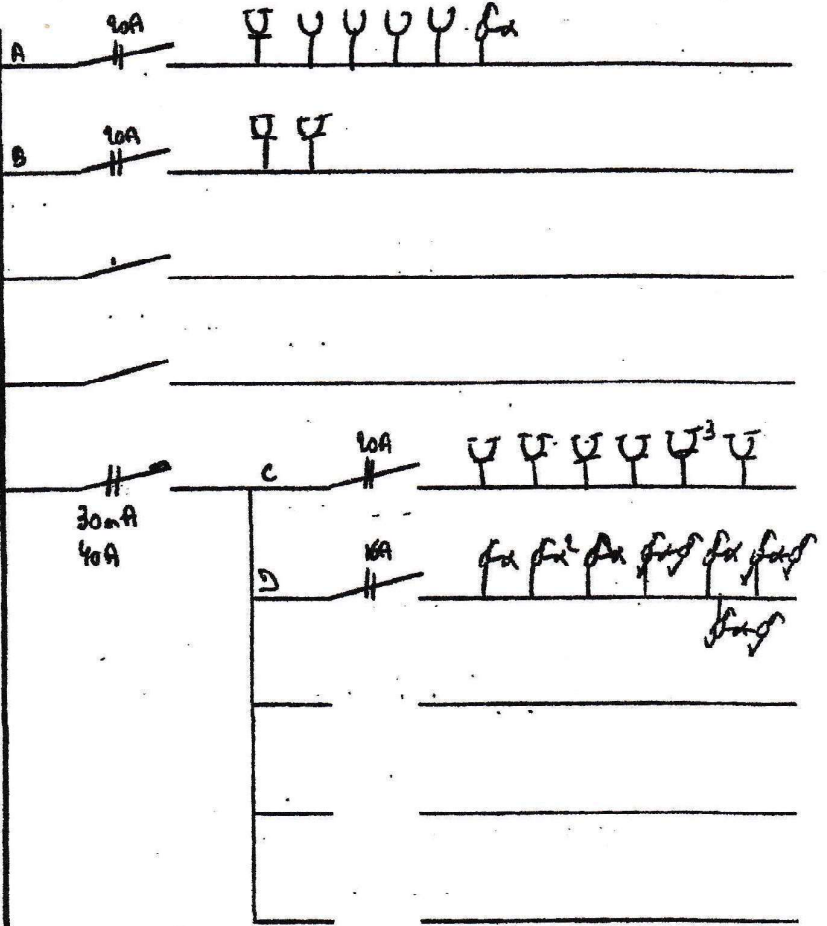

Attesté

Dedion PAUL
le 17 avril 2015

Besoin 7


Residence ESCORT


Appartement 7

3^e étage


Tafelbergstraat 11

8670 Koksijde

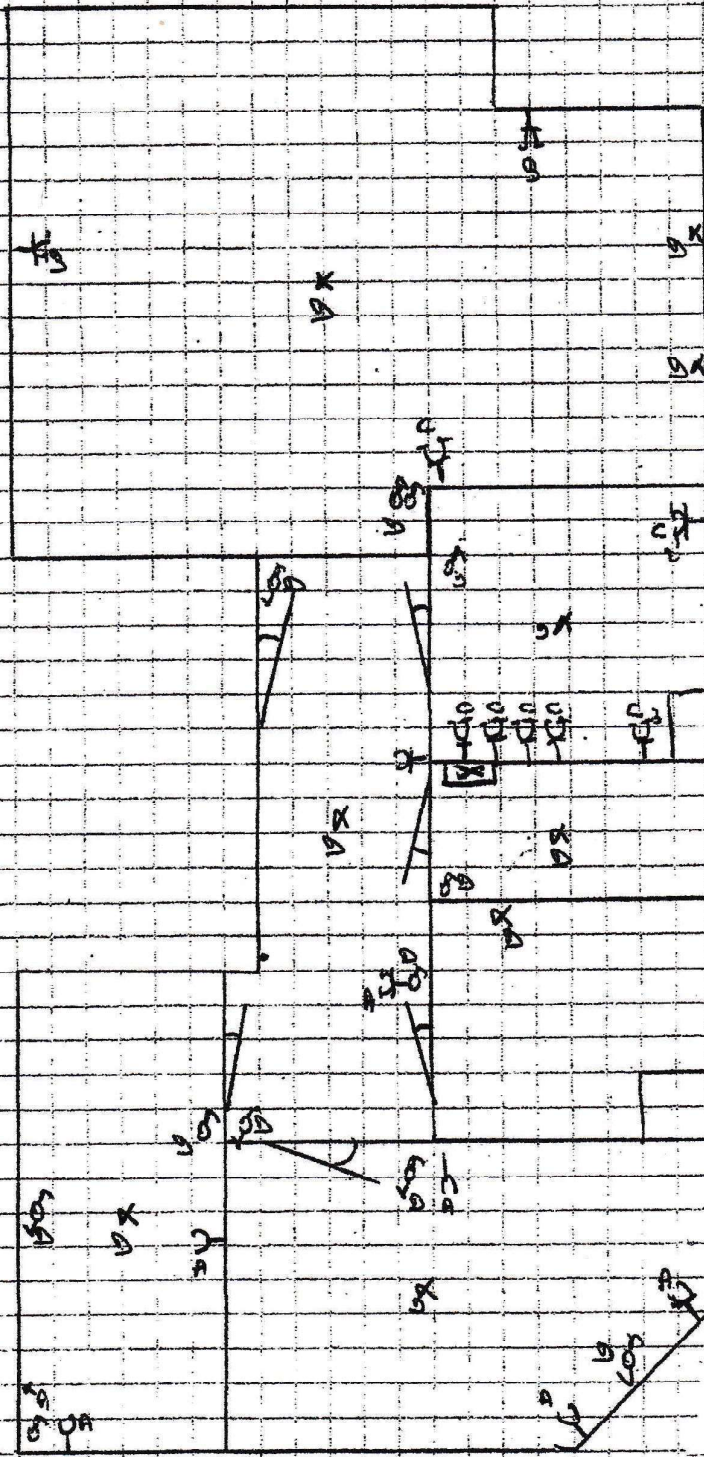

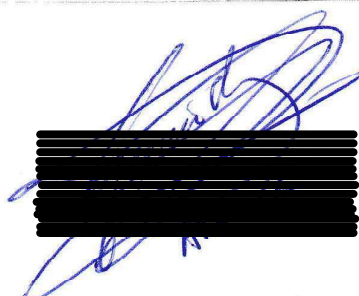A blue ink signature that has been redacted with a thick black horizontal bar.

le 17 avril 2015

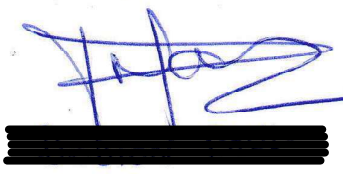A blue ink signature that has been redacted with a thick black horizontal bar.

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Conclusion
 6. References
 7. Appendix
 8. Glossary
 9. Index
 10. Table of Contents
 11. Figure
 12. Table
 13. Equation
 14. Diagram
 15. Figure
 16. Table
 17. Equation
 18. Diagram
 19. Figure
 20. Table
 21. Equation
 22. Diagram
 23. Figure
 24. Table
 25. Equation
 26. Diagram
 27. Figure
 28. Table
 29. Equation
 30. Diagram
 31. Figure
 32. Table
 33. Equation
 34. Diagram
 35. Figure
 36. Table
 37. Equation
 38. Diagram
 39. Figure
 40. Table
 41. Equation
 42. Diagram
 43. Figure
 44. Table
 45. Equation
 46. Diagram
 47. Figure
 48. Table
 49. Equation
 50. Diagram
 51. Figure
 52. Table
 53. Equation
 54. Diagram
 55. Figure
 56. Table
 57. Equation
 58. Diagram
 59. Figure
 60. Table
 61. Equation
 62. Diagram
 63. Figure
 64. Table
 65. Equation
 66. Diagram
 67. Figure
 68. Table
 69. Equation
 70. Diagram
 71. Figure
 72. Table
 73. Equation
 74. Diagram
 75. Figure
 76. Table
 77. Equation
 78. Diagram
 79. Figure
 80. Table
 81. Equation
 82. Diagram
 83. Figure
 84. Table
 85. Equation
 86. Diagram
 87. Figure
 88. Table
 89. Equation
 90. Diagram
 91. Figure
 92. Table
 93. Equation
 94. Diagram
 95. Figure
 96. Table
 97. Equation
 98. Diagram
 99. Figure
 100. Table
 101. Equation
 102. Diagram
 103. Figure
 104. Table
 105. Equation
 106. Diagram
 107. Figure
 108. Table
 109. Equation
 110. Diagram
 111. Figure
 112. Table
 113. Equation
 114. Diagram
 115. Figure
 116. Table
 117. Equation
 118. Diagram
 119. Figure
 120. Table
 121. Equation
 122. Diagram
 123. Figure
 124. Table
 125. Equation
 126. Diagram
 127. Figure
 128. Table
 129. Equation
 130. Diagram
 131. Figure
 132. Table
 133. Equation
 134. Diagram
 135. Figure
 136. Table
 137. Equation
 138. Diagram
 139. Figure
 140. Table
 141. Equation
 142. Diagram
 143. Figure
 144. Table
 145. Equation
 146. Diagram
 147. Figure
 148. Table
 149. Equation
 150. Diagram
 151. Figure
 152. Table
 153. Equation
 154. Diagram
 155. Figure
 156. Table
 157. Equation
 158. Diagram
 159. Figure
 160. Table
 161. Equation
 162. Diagram
 163. Figure
 164. Table
 165. Equation
 166. Diagram
 167. Figure
 168. Table
 169. Equation
 170. Diagram
 171. Figure
 172. Table
 173. Equation
 174. Diagram
 175. Figure
 176. Table
 177. Equation
 178. Diagram
 179. Figure
 180. Table
 181. Equation
 182. Diagram
 183. Figure
 184. Table
 185. Equation
 186. Diagram
 187. Figure
 188. Table
 189. Equation
 190. Diagram
 191. Figure
 192. Table
 193. Equation
 194. Diagram
 195. Figure
 196. Table
 197. Equation
 198. Diagram
 199. Figure
 200. Table
 201. Equation
 202. Diagram
 203. Figure
 204. Table
 205. Equation
 206. Diagram
 207. Figure
 208. Table
 209. Equation
 210. Diagram
 211. Figure
 212. Table
 213. Equation
 214. Diagram
 215. Figure
 216. Table
 217. Equation
 218. Diagram
 219. Figure
 220. Table
 221. Equation
 222. Diagram
 223. Figure
 224. Table
 225. Equation
 226. Diagram
 227. Figure
 228. Table
 229. Equation
 230. Diagram
 231. Figure
 232. Table
 233. Equation
 234. Diagram
 235. Figure
 236. Table
 237. Equation
 238. Diagram
 239. Figure
 240. Table
 241. Equation
 242. Diagram
 243. Figure
 244. Table
 245. Equation
 246. Diagram
 247. Figure
 248. Table
 249. Equation
 250. Diagram
 251. Figure
 252. Table
 253. Equation
 254. Diagram
 255. Figure
 256. Table
 257. Equation
 258. Diagram
 259.